


熱中症予防対応マニュアル

大電産業株式会社

熱中症のおそれがある社員を見つけたときは、以下の手順に従い行動してください。

生命・健康が最優先です。至急の判断が必要なときは、現場にいるあなたの判断を尊重します。迷うことなく行動（119番）してください。

対象作業：暑さ指数（WBGT）28 度以上または気温 31 度以上の環境下で連続 1 時間以上または 1 日 4 時間を超えて行う作業

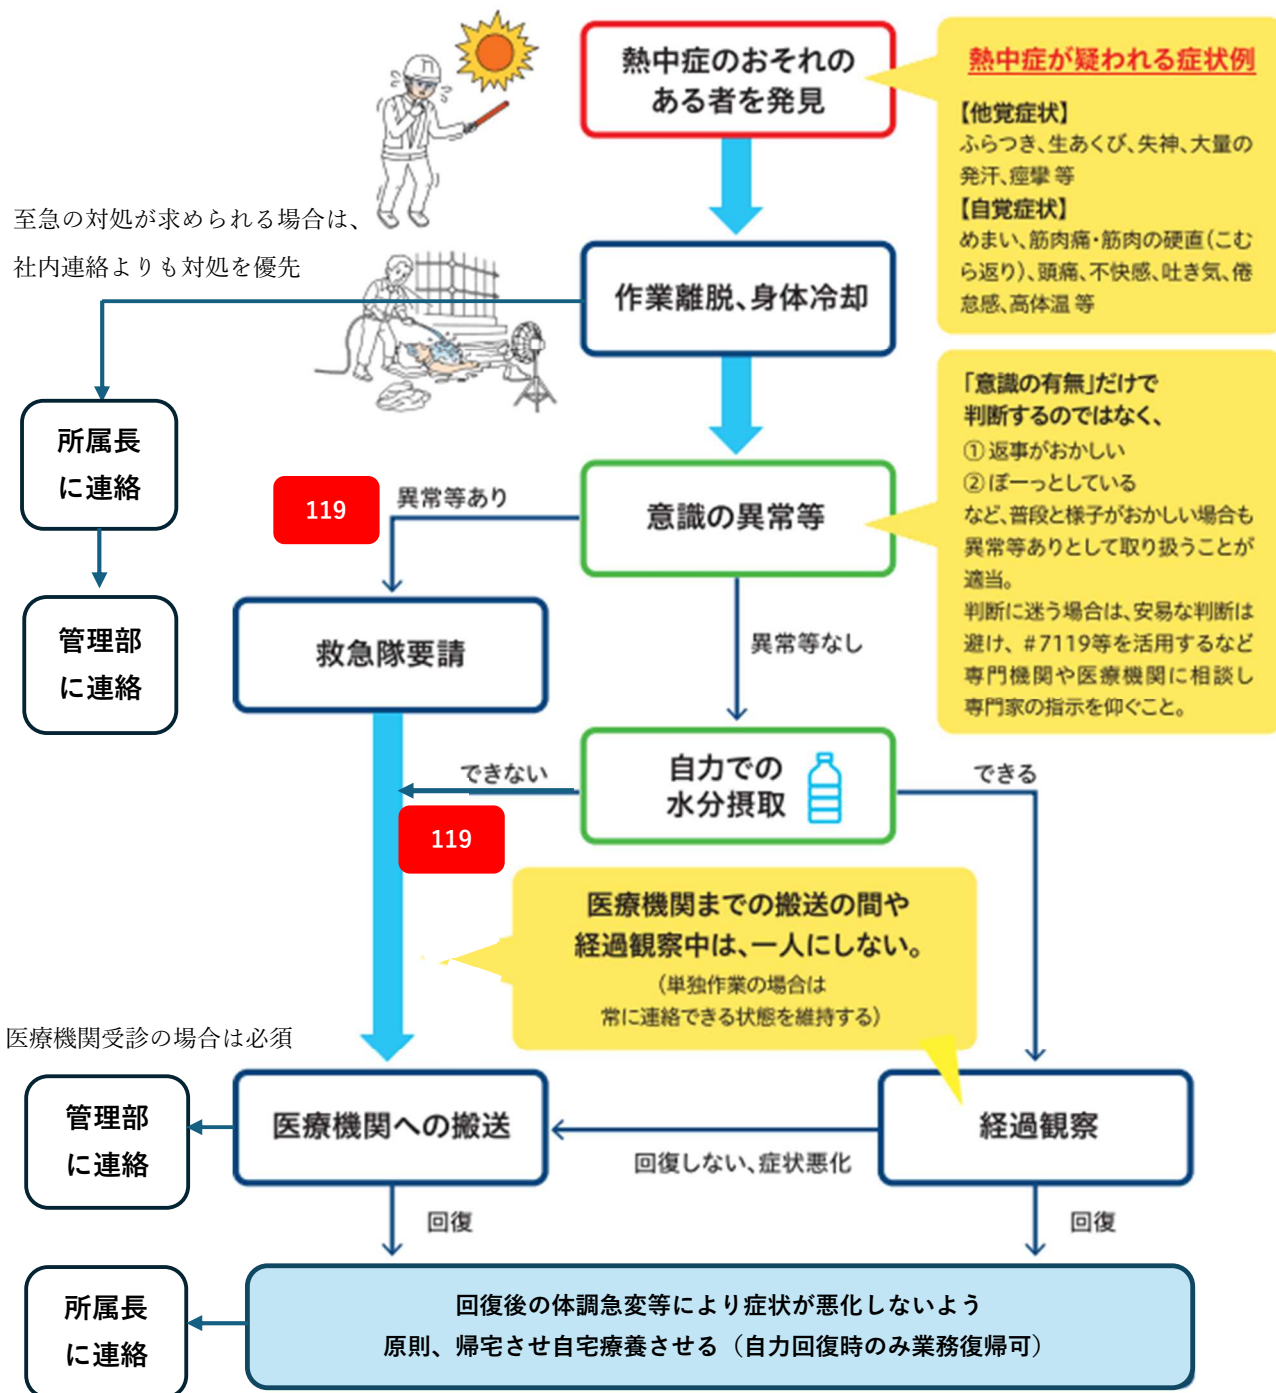

6～9月は、予防強化月間として、暑さ指数（WBGT）を規程フォルダ内でお知らせします。

暑さ指数予測値が以下の場合には、管理部から「掲示板」等で案内します。

指数 2.5 以上	注意報	激しい運動や作業を行う場合は定期的に休憩をとり、水分を十分に補給する
指数 2.8 以上	警報	熱中症発生に厳重警戒が必要なレベル。適宜水分補給・休憩は 1 時間毎
指数 3.1 以上	特別警報	熱中症発生危険レベル。屋外は避け、こまめな水分補給・休憩は 1 時間毎

※対象作業を行う社員の方が対象となります。指数25以上の場合、**2人以上**で作業してください。